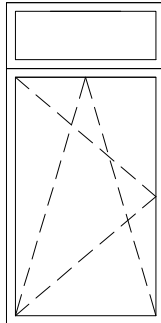



ZESTAWIENIE STOLARKI
RZUT PARTERU
(PROJEKT WYKONAWCZY)
skala 1:50

Drzwi wewnętrzne	Drzwi wewnętrzne	Drzwi wewnętrzne	Drzwi wewnętrzne	Drzwi wewnętrzne	Drzwi wewnętrzne	Drzwi wewnętrzne	Drzwi wewnętrzne	Drzwi wewnętrzne	Drzwi wewnętrzne
PA01	PA02	PA03	PA04	PA05	PA06	PA07	PA08	PA09	PA10
									
2000	1400	1400	2420	2420	1050	2420	980	2420	1100
3050	2100	3550	4400	4400	2050	4400	2030	4400	2100
1900	1300	1300	2300	2300	950	2300	900	2300	1000
2950	2000	2450	4300	4300	2000	4300	2000	4300	2000
LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE
-	1	1	-	-	1	0	1	0	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Nowa witryna przeszklona z aluminium o dopornosci ogniowej EI60 i drzwiach EI60S200 z samozamykaczem	Nowe drzwi z aluminium o odpornosci ogniowej EI30S200 przeszklone z samozamykaczem	Nowe drzwi z aluminium o odpornosci ogniowej EI30S200 przeszklone z samozamykaczem	Nowa witryna przeszklona z aluminium o dopornosci ogniowej EI60 i drzwiach EI30S200 z samozamykaczem	Nowa witryna przeszklona z aluminium o dopornosci ogniowej EI60 i drzwiach EI30S200 z samozamykaczem	Nowe drzwi z aluminium o dopornosci ogniowej EI30S200 z samozamykaczem	Nowa witryna przeszklona z aluminium o dopornosci ogniowej EI60 i drzwiach EI30S200 z samozamykaczem	Nowe drzwi z aluminium o dopornosci ogniowej EI30S200 z czesciowo przeszklone samozamykaczem	Nowa witryna przeszklona z aluminium o dopornosci ogniowej EI60 i drzwiach EI30S200 z samozamykaczem	Nowe drzwi z aluminium o dopornosci ogniowej EI30S200 z samozamykaczem

- Uwagi ogólne:
- w drzwiach do łazienki i wc zastosować otwory wywiewne o łącznej powierzchni 0,022m²
 - stolarke drzwiowa oraz okienną (sposób otwierania kolor rodzaj)przed zamówieniem uzgodnić z zamawiającym
 - wymiary należy sprawdzić z natury
 - WSZYSTKIE DRZWI P.POZ. NALEŻY ZAMÓWIĆ ZGODNIE Z WYTYCZNYMI Z EKSPERTYZY TECHNICZNEJ DOTYCZACEJ CZĘŚCI BUDYNKU OBJĘTEGO OPRACOWANIEM
 - ZESTAWIENIE STOLARKI ROZPATRYWAC NALEŻY RÓWNIEŻ Z POSZCZEGÓLNYMI RZUTAMI KONDYGNACJI

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ				
Rodzaj wyrobu			Okno	Okno
Oznaczenie			O4	O5
Schemat				
Wym. [mm]	Zewn. wymiar otworu		1000	1700
			1900	980
Ilość	[szt.]	PARTER	1	1
Uwagi			Nowe okno z ciepłego aluminium o odpornosci ogniowej EI60	Nowe okno z ciepłego aluminium z siłownikami okno musi otwierać się na zewnątrz pod kątem 90 stopni ma służyć do napowietrzania klatki schodowej K2
WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA OKNA U [W/(m²*K)]			0,90	

Temat:	PROJEKT PRZEBUDOWY WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEN PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ ZLOKALIZOWANEJ NA I PIETRZE BUDUNKU "C" SZPITALA POŁOŻONEGO PRZY UL. SZPITALNEJ 4 W OPATOWIE, NA POTRZEBY DZIENNEGO DOMU OPIEKI MEDYCZNEJ		
Branża:	Architektura / Konstrukcja	Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY	Numer rysunku: A-09
Nazwa rys.	ZESTAWIENIE STOLARKI - PARTER		
Inwestor:	Szpital ŚW. LEONA SP. Z O.O. ul. Szpitalna 4, 27-500 Opatów		
Adres obiektu:	dz. nr ewid. 2033/8, 2033/9, obręb:0021 Opatów, jedn. ewid.:260905_2 Opatów, gmina Opatów		
Projektant: (Architektura)	mgr inż. arch. Paweł Czamecki	Nr uprawnień: 171/SWOOK/2013	Podpis:
Projektant: (Konstrukcja)	mgr inż. Piotr Radek	Nr uprawnień: SWK/0007/POOK/11	Podpis:
Opracował:	mgr inż. Łukasz Gardian	Nr uprawnień: -	Podpis: